


DETAIL ULOŽENIA VODOVODNÉHO POTRUBIA V ZEMI




NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE
HDPE D40 STUDENEJ VODY NAPOJIT
NA EXISTUJÚCE POTRUBIE DN25 STUDENEJ
VODY V EXISTUJÚCOM OBJEKTE

NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE
HDPE D40 STUDENEJ VODY V ZEMI

NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE
HDPE D40 STUDENEJ VODY V ZEMI

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ ŠACHTA – MIN. VNÚTORNÉ
ROZMERY Š 0,9/ D 1,2/ V 1,8m – POZRI DETAIL

DETAIL NAVRHOVANEJ VODOVODNEJ ŠACHTY M=1:10

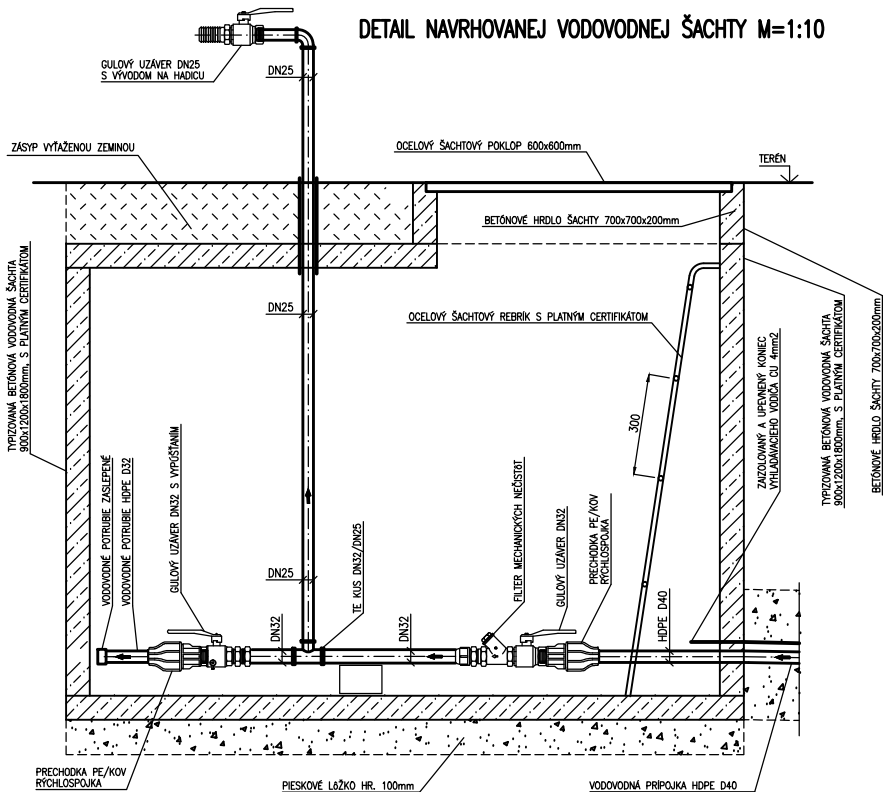

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ:

- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
--- PRÍVODNÉ POTRUBIE HDPE D40 STUDENEJ VODY V ZEMI
CELKOVÁ DĹŽKA CCA 96M
- VŠ – NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ ŠACHTA Z HLAVNÝM UZÁVEROM VODY

POZNÁMKA:

PRI KRÍŽOVANÍ ALEBO SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ DODRŽAŤ STN 73 6005.
PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRÍZVAT
DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ ZA ÚČELOM ICH VÝTÝČENIA.
TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE,
NESLŮŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODLA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.
INŽINIERSKE SIEŤE SU ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAHÁJENÍM
ZEMNÝCH PRÁČ, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VÝTÝČENIE!

SITUÁCIA, DETAIL ŠACHTY, DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL:	ING. ŠTEFAN FURDA
ING. FURDA	ING. FURDA	ING. FURDA	OBAJ 693, 951 17, OBAJ-ÚPĽ
KRAJ: NITRIANSKY	OKRES: ZLATÉ MORAVCE	REG.Č. 0919M/5/2.5	TEL.: 0903 370 600
INVESTOR: OBEC BELADICE, GAŠTANOVÁ UL. č. 167, BELADICE 951 75, SR		MAIL: furda@centrum.sk	WWW.FURDA.EUWEB.CZ
STAVBA	ZBERNÝ DVOR BELADICE	FORMÁT	3 A4
	KRAJ NITRIANSKY, OKRES ZLATÉ MORAVCE,	DÁTUM	2/2018
	OBEC BELADICE, KÚ. VEĽKÉ CHRÁŠŤANY, P.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13	STUPEŇ	PRE STAV. POVOL.
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 06 VODOVODNÁ PRÍPOJKA		Č. ZÁK.	
PROFESIA	VODOVOD	MIERKA	Č. VÝK. 1
		1:500	