


- LEGENDA
- NAVRHOVANÝ KÁBEL AREÁLOVEJ EL.PRÍPOJKY NN
CYKY-J 5x10mm² – cca 96 m
 - NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA
AREÁLOVÁ HDPE D40 – cca 96 m

POZNÁMKA:
PRI KRÍŽOVANÍ ALEBO SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ DODRŽAŤ STN 73 6005.
PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRÍZVAŤ
DOTKNUTÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ ZA ÚČELOM ICH VYTÝČENIA.
TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE,
NEHAJRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT.
INŽINIERSKÉ SIEŤE SU ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZÁČATÍM
ZEMNÝCH PRÁČ, POWNÝ ZABEZPEČÍ ICH PRESNE VYTÝČENIE!

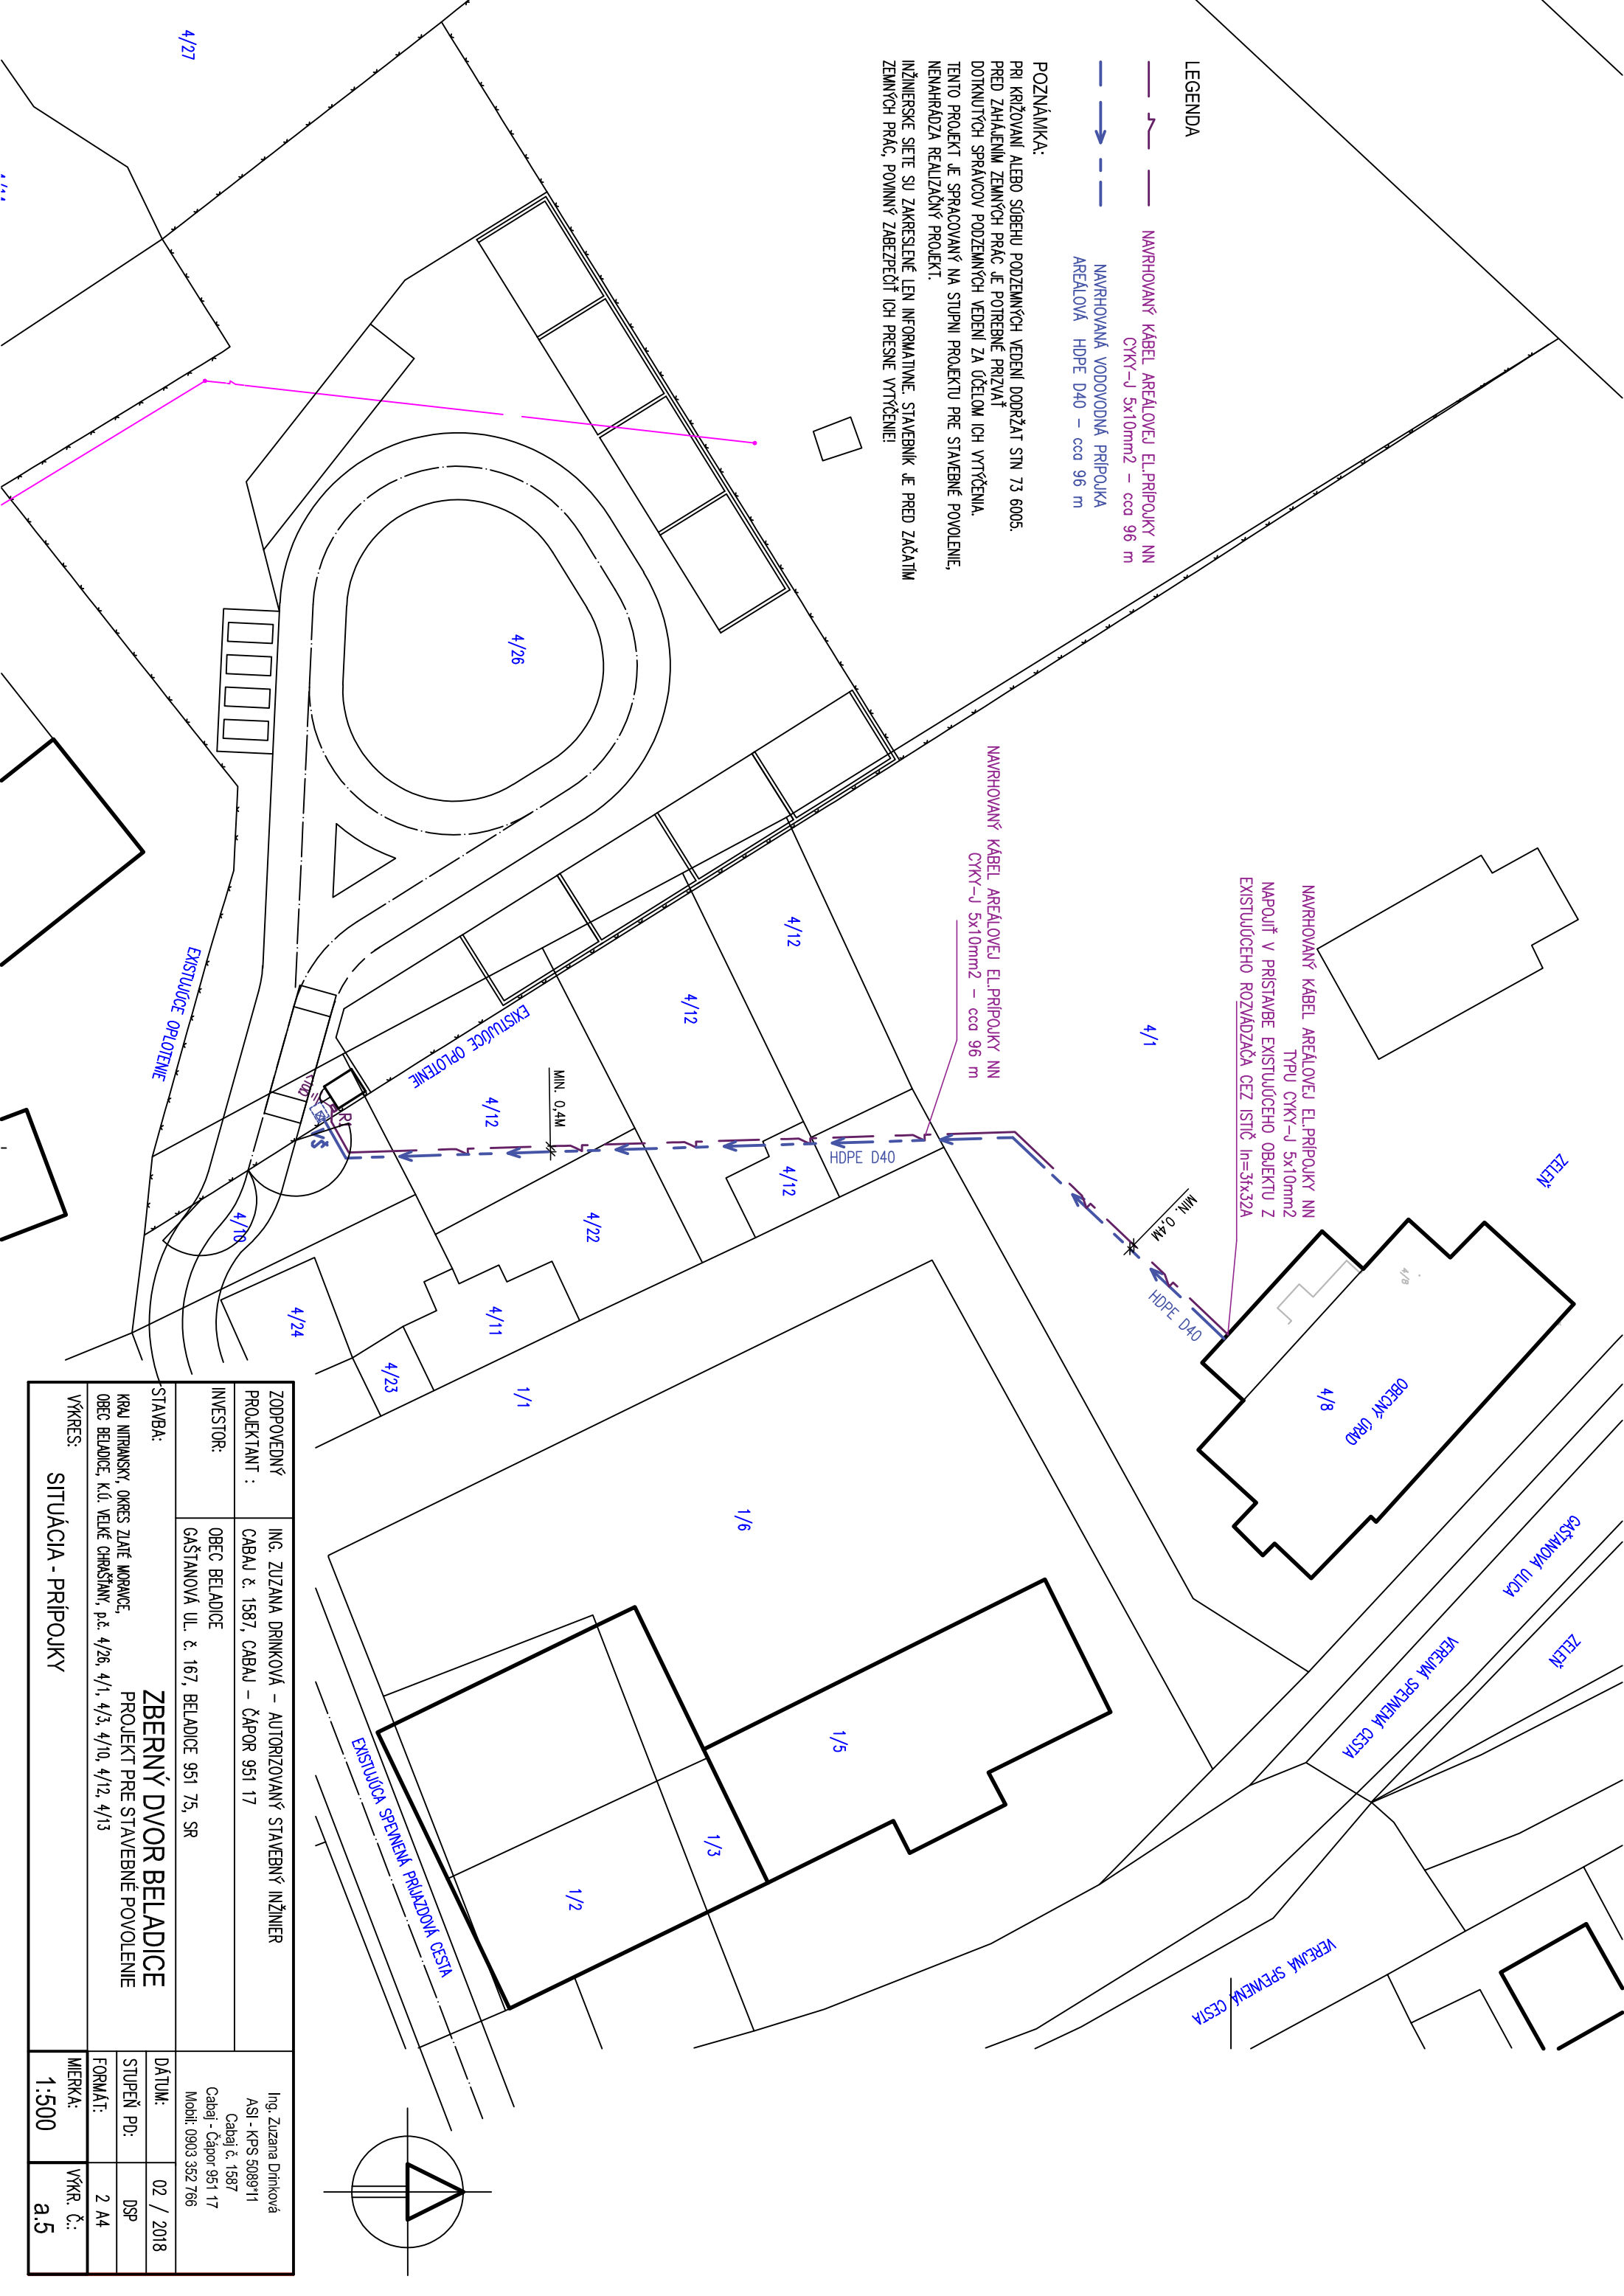

| | | |
|--|--|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : | ING. ZUZANA DRINKOVÁ – AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER CABAJ č. 1587, CABAJ – ČÁPOR 951 17 | Ing. Zuzana Drinková ASJ - KPS 508911 Cabaj č. 1587 Cabaj - Čápor 951 17 Mobil: 0903 352 766 |
| INVESTOR: | OBEČ BELADICE GAŠŤANOVA UL. č. 167, BELADICE 951 75, SR | |
| STAVBA: | ZBERNÝ DVOR BELADICE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | |
| KRAJ NITRANSKÝ, OKRES ZLATÉ MORAVCE, OBEČ BELADICE, K.Ú. VEĽKÉ CHRÁSTAVY, p.č. 4/26, 4/1, 4/3, 4/10, 4/12, 4/13 | DÁTUM: | 02 / 2018 |
| VÝKRES: | STUPEŇ PD: | DSP |
| SITUÁCIA - PRÍPOJKY | FORMÁT: | 2 A4 |
| | MIERKA: | VÝKR. Č.: |
| | 1:500 | a.5 |